

SALVI PER.IND. GIUSEPPE
STUDIO TERMOTECNICO

Via Alberto da Prezzate, 29 – 24126 Bergamo

tel 035.318150 – fax 035.0770233

email: giuseppe70.salvi@fastwebnet.it

COMMITTENTE: **ATS BERGAMO**

COMUNE DI: **VIA BORGO PALAZZO, 130 - BERGAMO**

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - PADIGLIONE 13


- BASAMENTO E RECINZIONE MACCHINE ESTERNE -

Progettista	
Scala	ADATTATA
Data	10/05/2017
Progetto n°	17-130
Disegno n°	03

AGGIORNAMENTO 4:	IL TECNICO	
AGGIORNAMENTO 3:	IL TECNICO	
AGGIORNAMENTO 2:	IL TECNICO	
AGGIORNAMENTO 1:	IL TECNICO	
nome file:		

nome file:

ZONA INSTALLAZIONE UNITA' ESTERNE

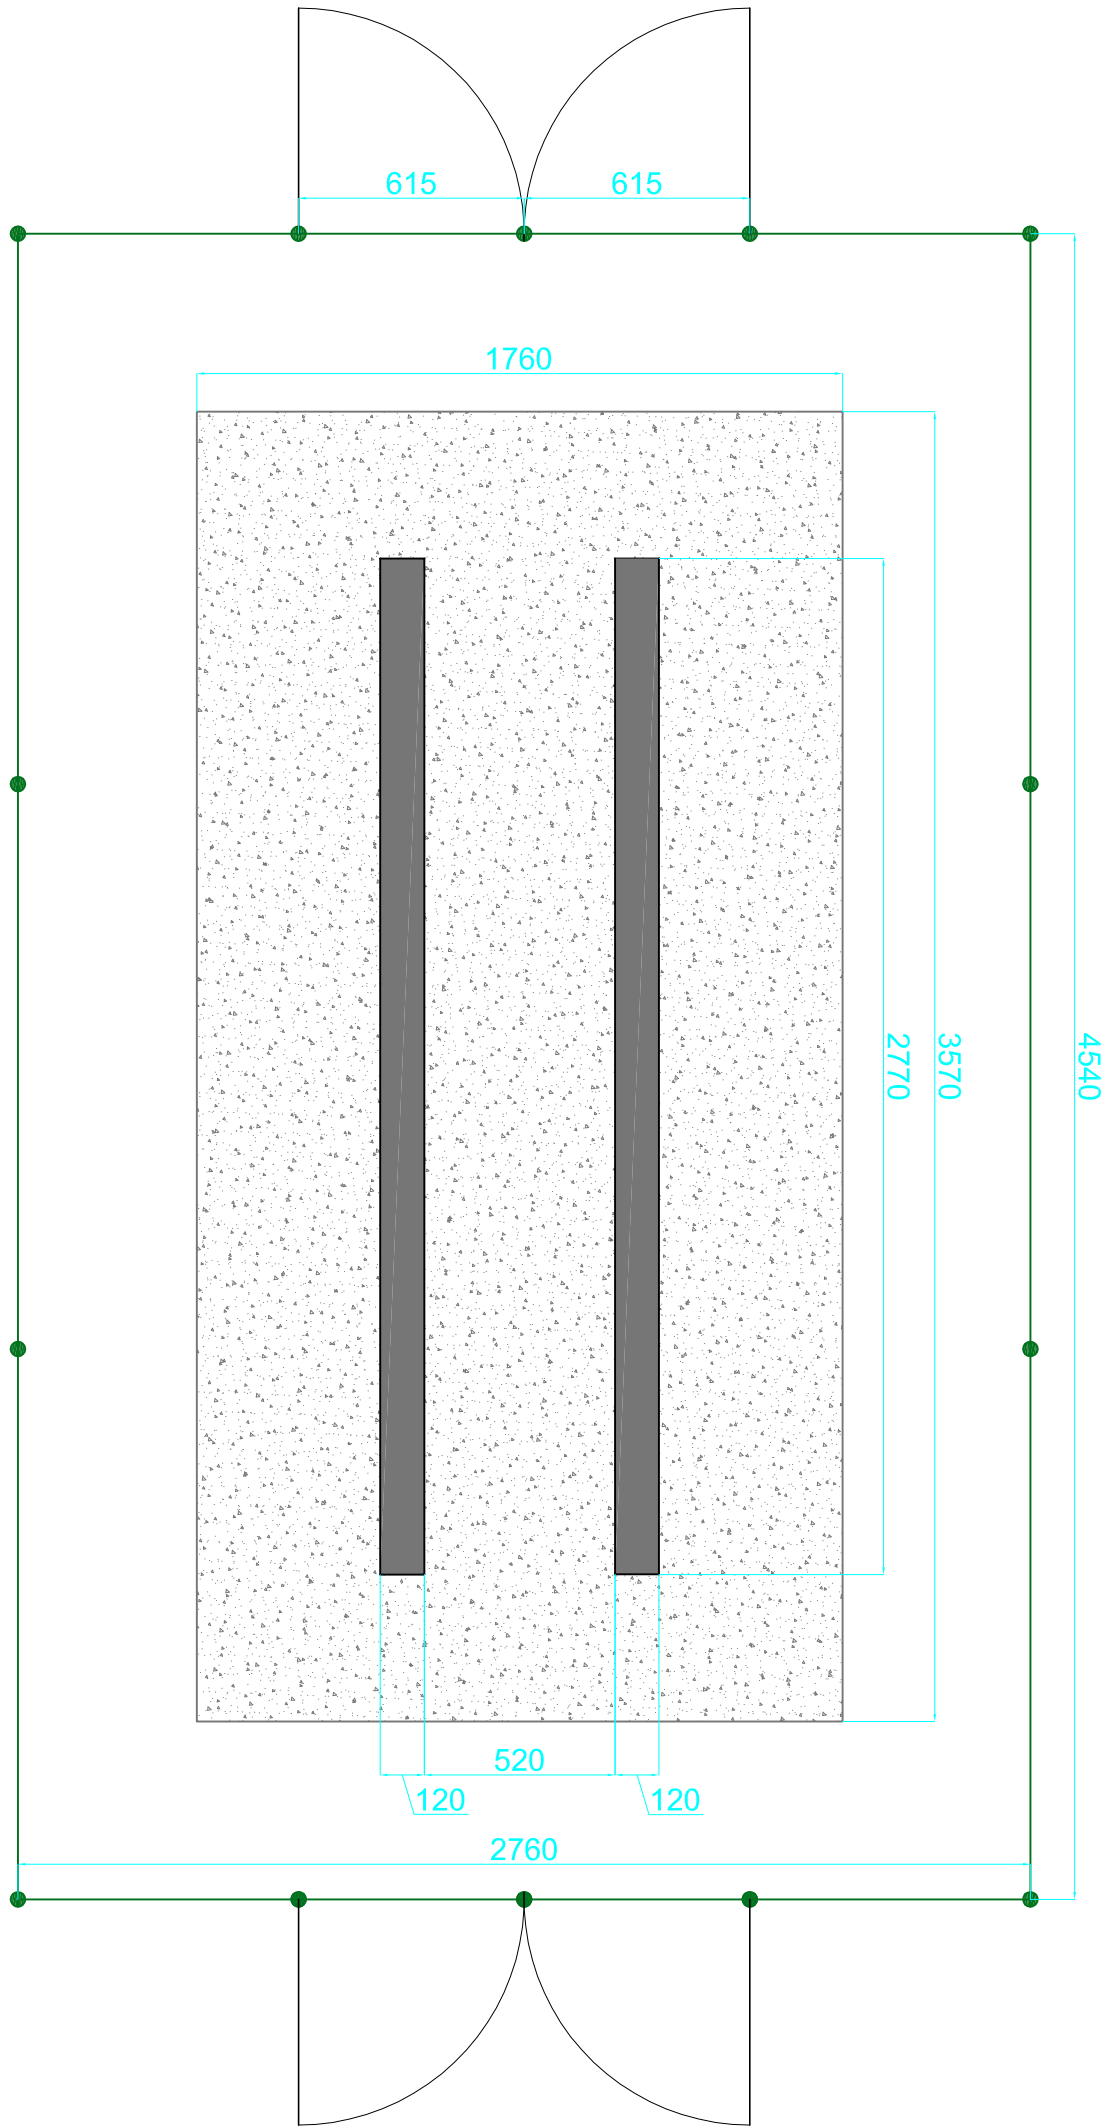

PADIGLIONE 13

n°1 basamento
come da
indicazione

