

DATI di TARGA
EN 61439-1

COSTRUTTORE vedi targa fronte quadro
NUMERO /
NATURA DELLA CORRENTE 3Ph+N
TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO [Ue] 400Vac
TENSIONE NOMINALE ISOLAMENTO [Ui] 440Vac
TENSIONI AUSILIARIE [Ue aux] /
CORRENTE NOMINALE [In] 63A
TENUTA AL CORTOCIRCUITO [Icw] Icc 6kA Icu 6kA
CORRENTE DI PICCO [Ipk]
GRADO DI PROTEZIONE IP40
PROTEZIONE DELLE PERSONE ASSICURATA
CONDIZIONI DI ESERCIZIO max +40°C / min -5°C
GRADO INQUINAMENTO 2
ALTITUDINE max 2000m.s.l.
POSA PER INTERNI O COPERTO
SISTEMA ELETTRICO TT

DATI COSTRUTTIVI

DIMENSIONI VEDI FRONTE QUADRO
CAPACITA' MODULARE 72 MOD DIN
DIVISIONE IN PEZZI PER TRASPORTO vedi costruttore
INGRESSO CAVI DAL BASSO
PARTENZE CAVI DAL BASSO
ACCESSIBILITA' SUL FRONTE
SERRATURE A CHIAVE TRIANGOLARE
AMPLIABILITA' LATERALE /
SPAZIO VUOTO DISPONIBILE ALMENO 20%
FORMA DI SEGREGAZIONE FORMA 1
SBARRE OMNIBUS In - Icn /
COLLEGAMENTI IN CAVO N07V-K
CARATTERISTICHE QUADRO CENTRALINO DA PARETE
PORTA ESTERNA FUME' CON SERRATURA

committente
purchaser

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

VIA GALLICCIOLLI, 4 - 24121 BERGAMO (BG)

ubicazione
branch

VIA BORGO PALAZZO, 130 - BERGAMO (BG)

progetto
work

DPV-LSP MEDICINA LEGALE - PATENTI SPECIALI - PADIGLIONE 13 VERGA FEMMINILE

area
area

LOCALE TECNICO T31 INGRESSO PIANO TERRA

cliente

client / customer

fornitore
supplier

Studio Tecnico
BRUGALI per. ind. LUCA

via CAVE, 27 - 24044 DALMINE (BG) - ITA
tel 3356061956 email stutecbrugali@gmail.com
Studio e Progettazione Impianti Elettrici



quadro
assemblies

QUADRO UNITA' ESTERNE
CDZ PADIGLIONE 13
QUE13

Non è permesso riprodurre questo documento senza la Ns. autorizzazione scritta
Copyng of this document are forbidden without express authority

☐

STATO ATTUALE
ORIGINAL AS BUILT

☐

PROGETTO PRELIMINARE
PRELIMINARY PROJECT

☒

PROGETTO DEFINITIVO
FINAL PROJECT

☐


PROGETTO ESECUTIVO
WORK PROJECT

☐

PROGETTO COSTRUTTIVO
AS BUILT

☐

DICHIARAZIONE DI
RISPONDEZA

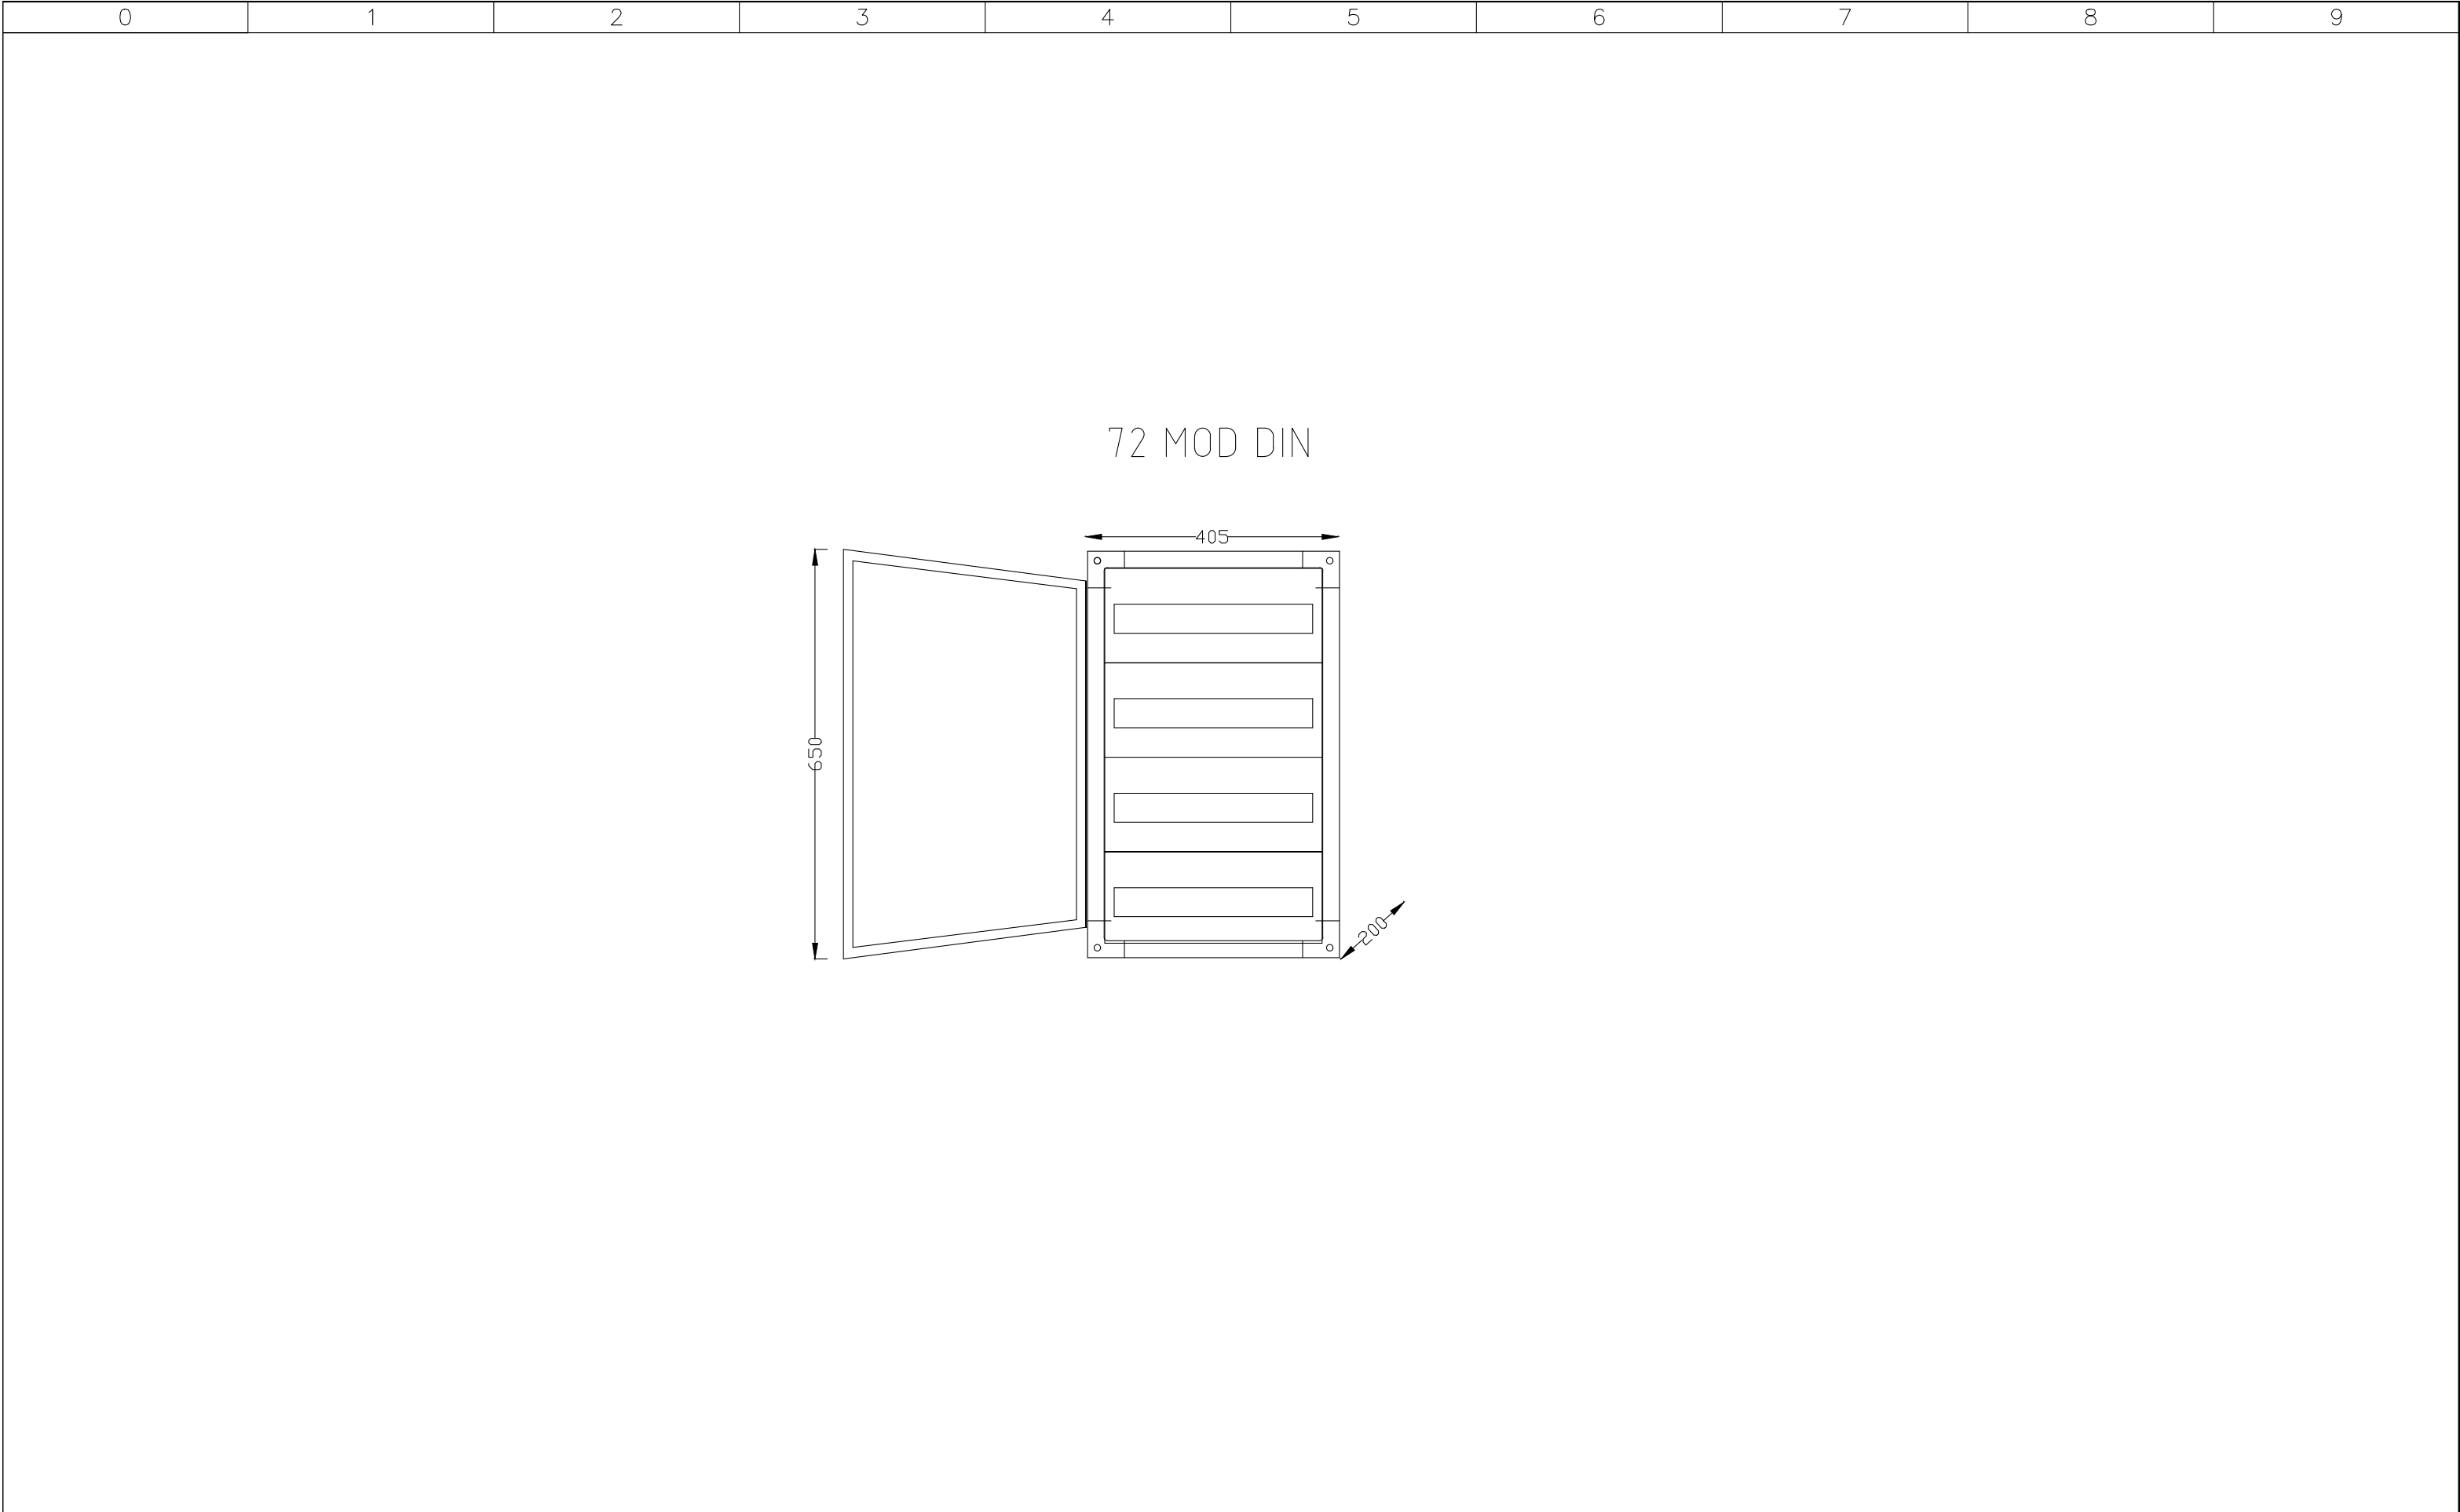

				<div>Studio Tecnico BRUGALI per. ind. LUCA</div> <div>via CAVE, 27 - 24044 DALMINE (BG) - ITA tel 3356061956 email stutecbrugali@gmail.com Studio e Progettazione Impianti Elettrici</div>	Dis. N.	201726-SE02	Impianto QUADRO UNITA' ESTERNE CDZ PAD. 13 QUE13	Ordine		FOGLIO 3 SEGUE 4
					CAD	SPAC		Commessa 201726		
					Nome File	20172602	Denominazione FRONTE QUADRO	Esecutore BL		
					Data	24/04/17				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME							

